


外形寸法図

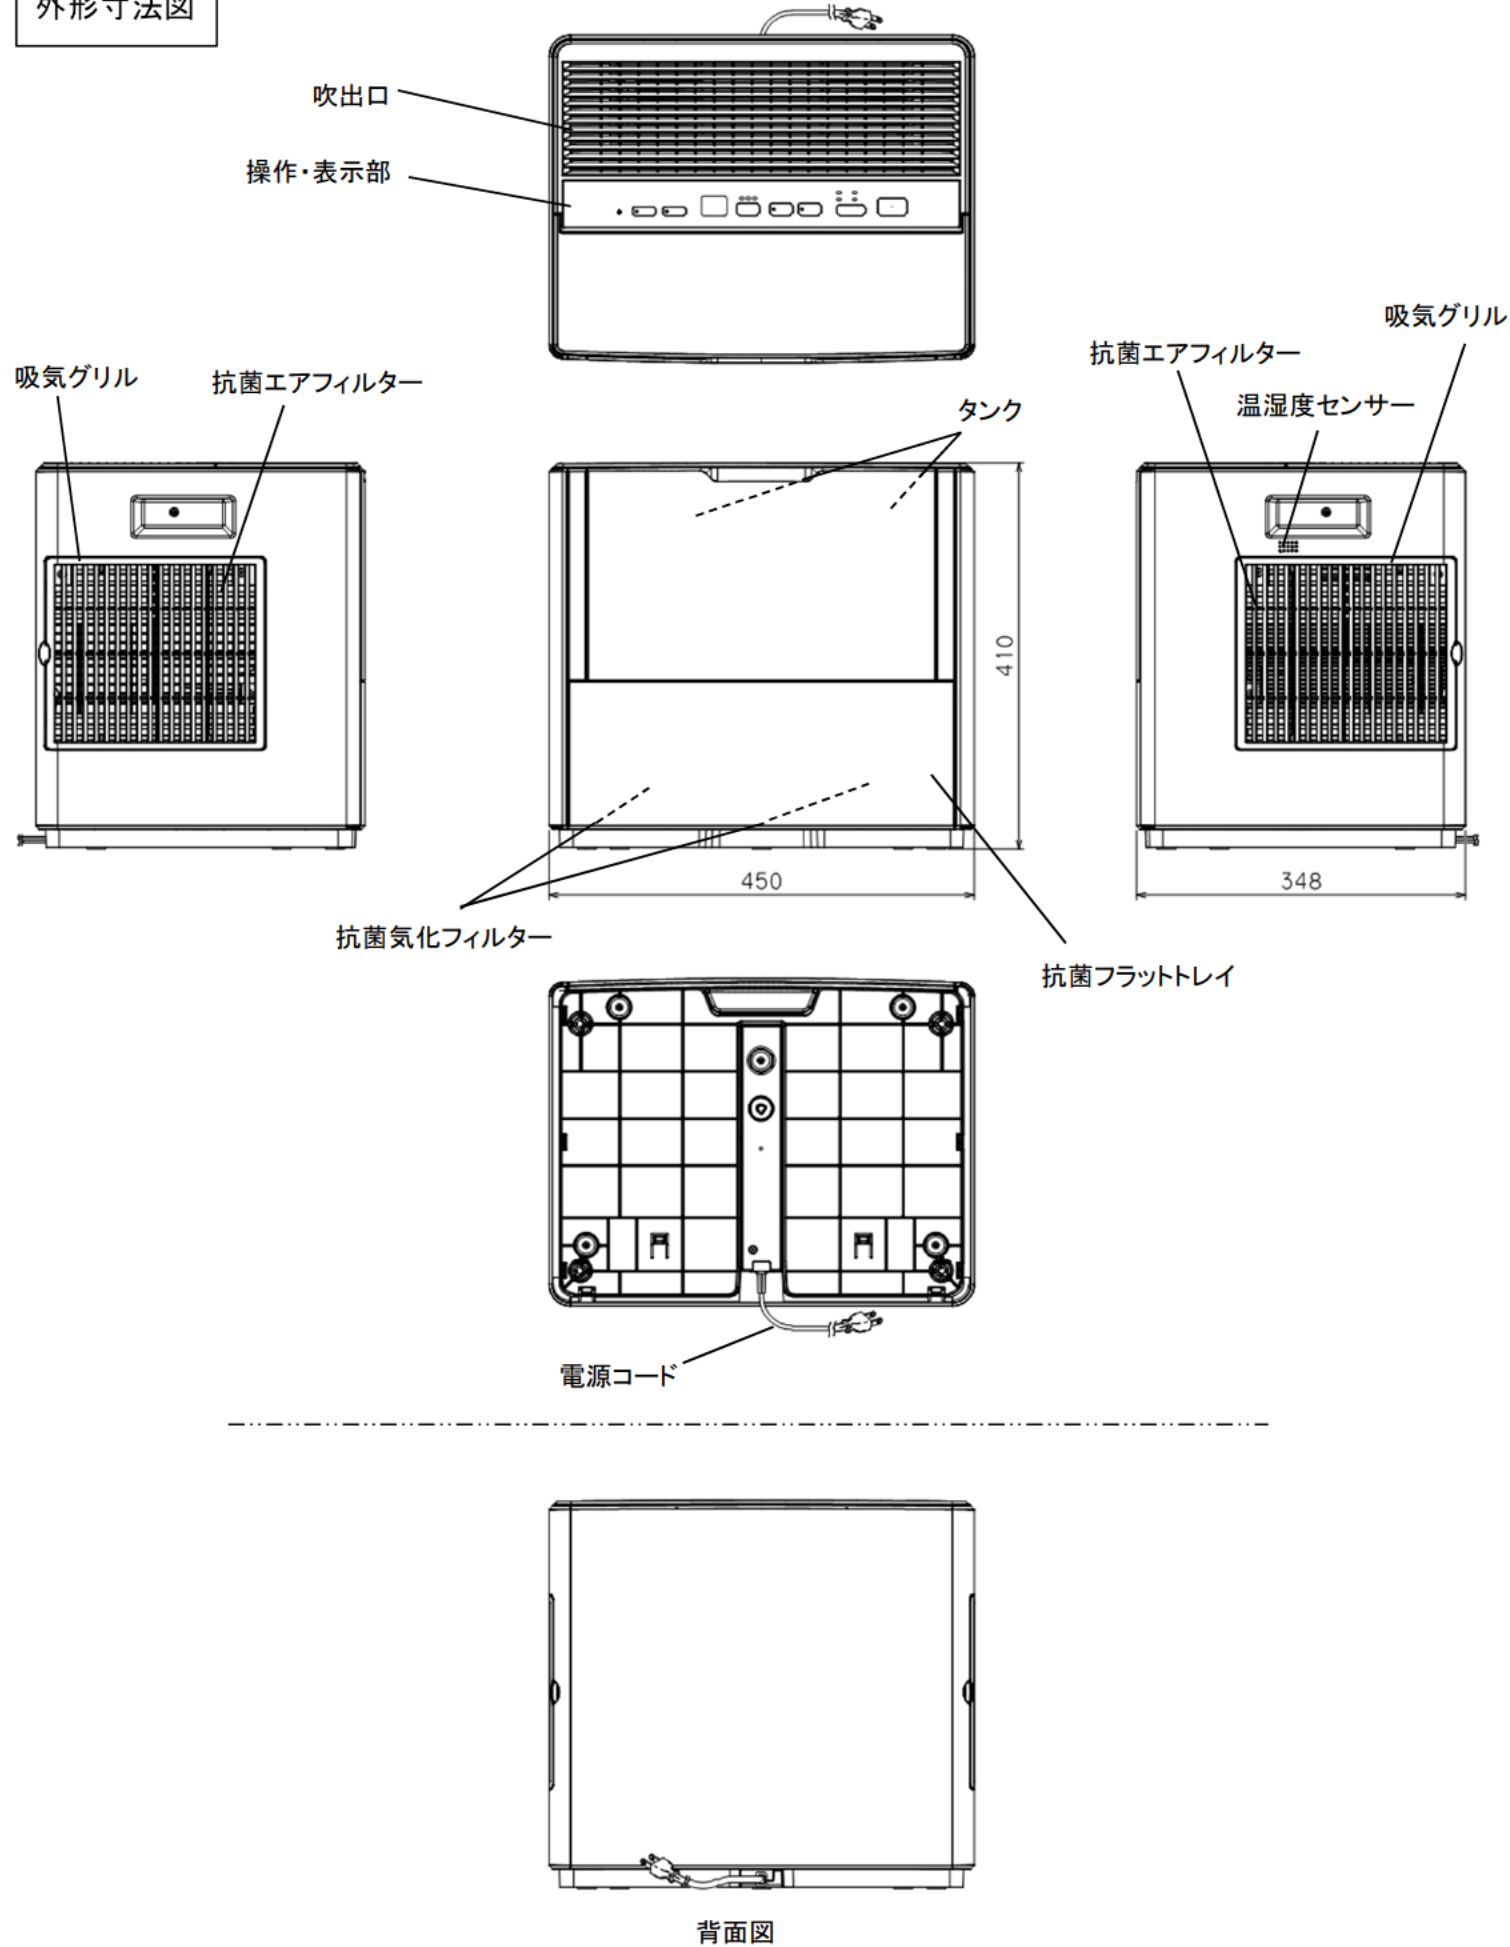

仕様

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------|--------|---------|
| 電源電圧及び周波数 | | AC100V 50/60Hz | | | | |
| 運転モード | | 標準 | 静音 | eco | のど・肌加湿 | |
| 消費電力 | 最大 | W | 380/380 | 370/370 | 28/31 | 380/380 |
| 加湿量 | 最大 ※1 | mL/h | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 運転音 | 最大 | dB | 35 | 28 | 35 | 35 |
| | 最小 | dB | 15 | 15 | 15 | 28 |
| 連続加湿時間 ※1 | | h | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| タンク容量 | | L | 12.0 (6.0×2) | | | |
| タンク寸法 (高さ×幅×奥行)(フタ含まず) | | mm | 349×200×125 | | | |
| 適用床面積 | 木造和室 | 畳 | 25 | | | |
| | プレハブ洋室 | | 42 | | | |
| | 木造和室 | ㎡ | 42 | | | |
| | プレハブ洋室 | | 69 | | | |
| 寸法 (高さ×幅×奥行) | 本体 | mm | 410×450×348 | | | |
| | 梱包(外寸) | | 465×544×400 | | | |
| 質量 | 本体 | kg | 約9.2 | | | |
| | (電源コード含む) 梱包 | | 約10.5 | | | |
| 電源コード長さ | | m | 2.0 | | | |
| 電流ヒューズ | | A | 1A, 8A | | | |
| 温度ヒューズ | モーター | °C | 145 | | | |
| | ヒーター | °C | 133 | | | |
| 安全装置 | 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置 | | | | | |

※1: 加湿量は室温20°C、湿度30%の場合。

●特徴

| | |
|-----------|---|
| 抗菌フラットトレイ | 抗菌*1加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。 |
| 抗菌酸化フィルター | 抗菌*2・防カビ*3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。 |
| 抗菌エアフィルター | 抗菌*4・防カビ*5・抗アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)*6加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。 |

| | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 試験機関 | 一般財団法人 ポーケン 品質評価機構 | 一般財団法人 ポーケン 品質評価機構 | 一般財団法人 ポーケン 品質評価機構 | 東亜合成株式会社 製品研究所 | | |
| 試験方法 | JIS Z 2801に準拠 | JIS L 1902に準拠 | JIS Z 2911に準拠 | JIS L 1902に準拠 | ハロー試験 | サンドイッチELISA法 |
| 抗菌・防カビ・ 抗アレル物質の方法 | トレイに抗菌加工 | フィルターに 抗菌剤を含浸 | フィルターに 防カビ剤を含浸 | フィルターに 抗菌剤を含浸 | フィルターに 防カビ剤を含浸 | フィルターに 抗アレル物質剤を 含浸 |
| 抗菌・防カビ・抗アレ ル物質を行なってい る対象部分の名称 | 抗菌フラットトレイ | 抗菌酸化フィルター | | 抗菌エアフィルター | | |
| 試験結果 (試験番号) | PS-HI材料用 99.2%の抑制を確認 (10036260-1) (10036260-3) | 99.9%の抑制を確認 (20216048889-1) | 抑制を確認 (20216048889-2) | 99.8%の抑制を確認 (No.1511NI8) | 抑制を確認 (No.1511NI8-2) | 抑制を確認 (No.A1511NI08-2) |

製品納入仕様書

| | | | |
|----------|--------|-----|-------------|
| 名称 | 加湿器 | | |
| 型名 | HD-151 | | |
| 尺度 単位 | Free | 作成日 | 2017年10月10日 |
| | mm | | |

ダイニチ工業株式会社