


外形寸法図

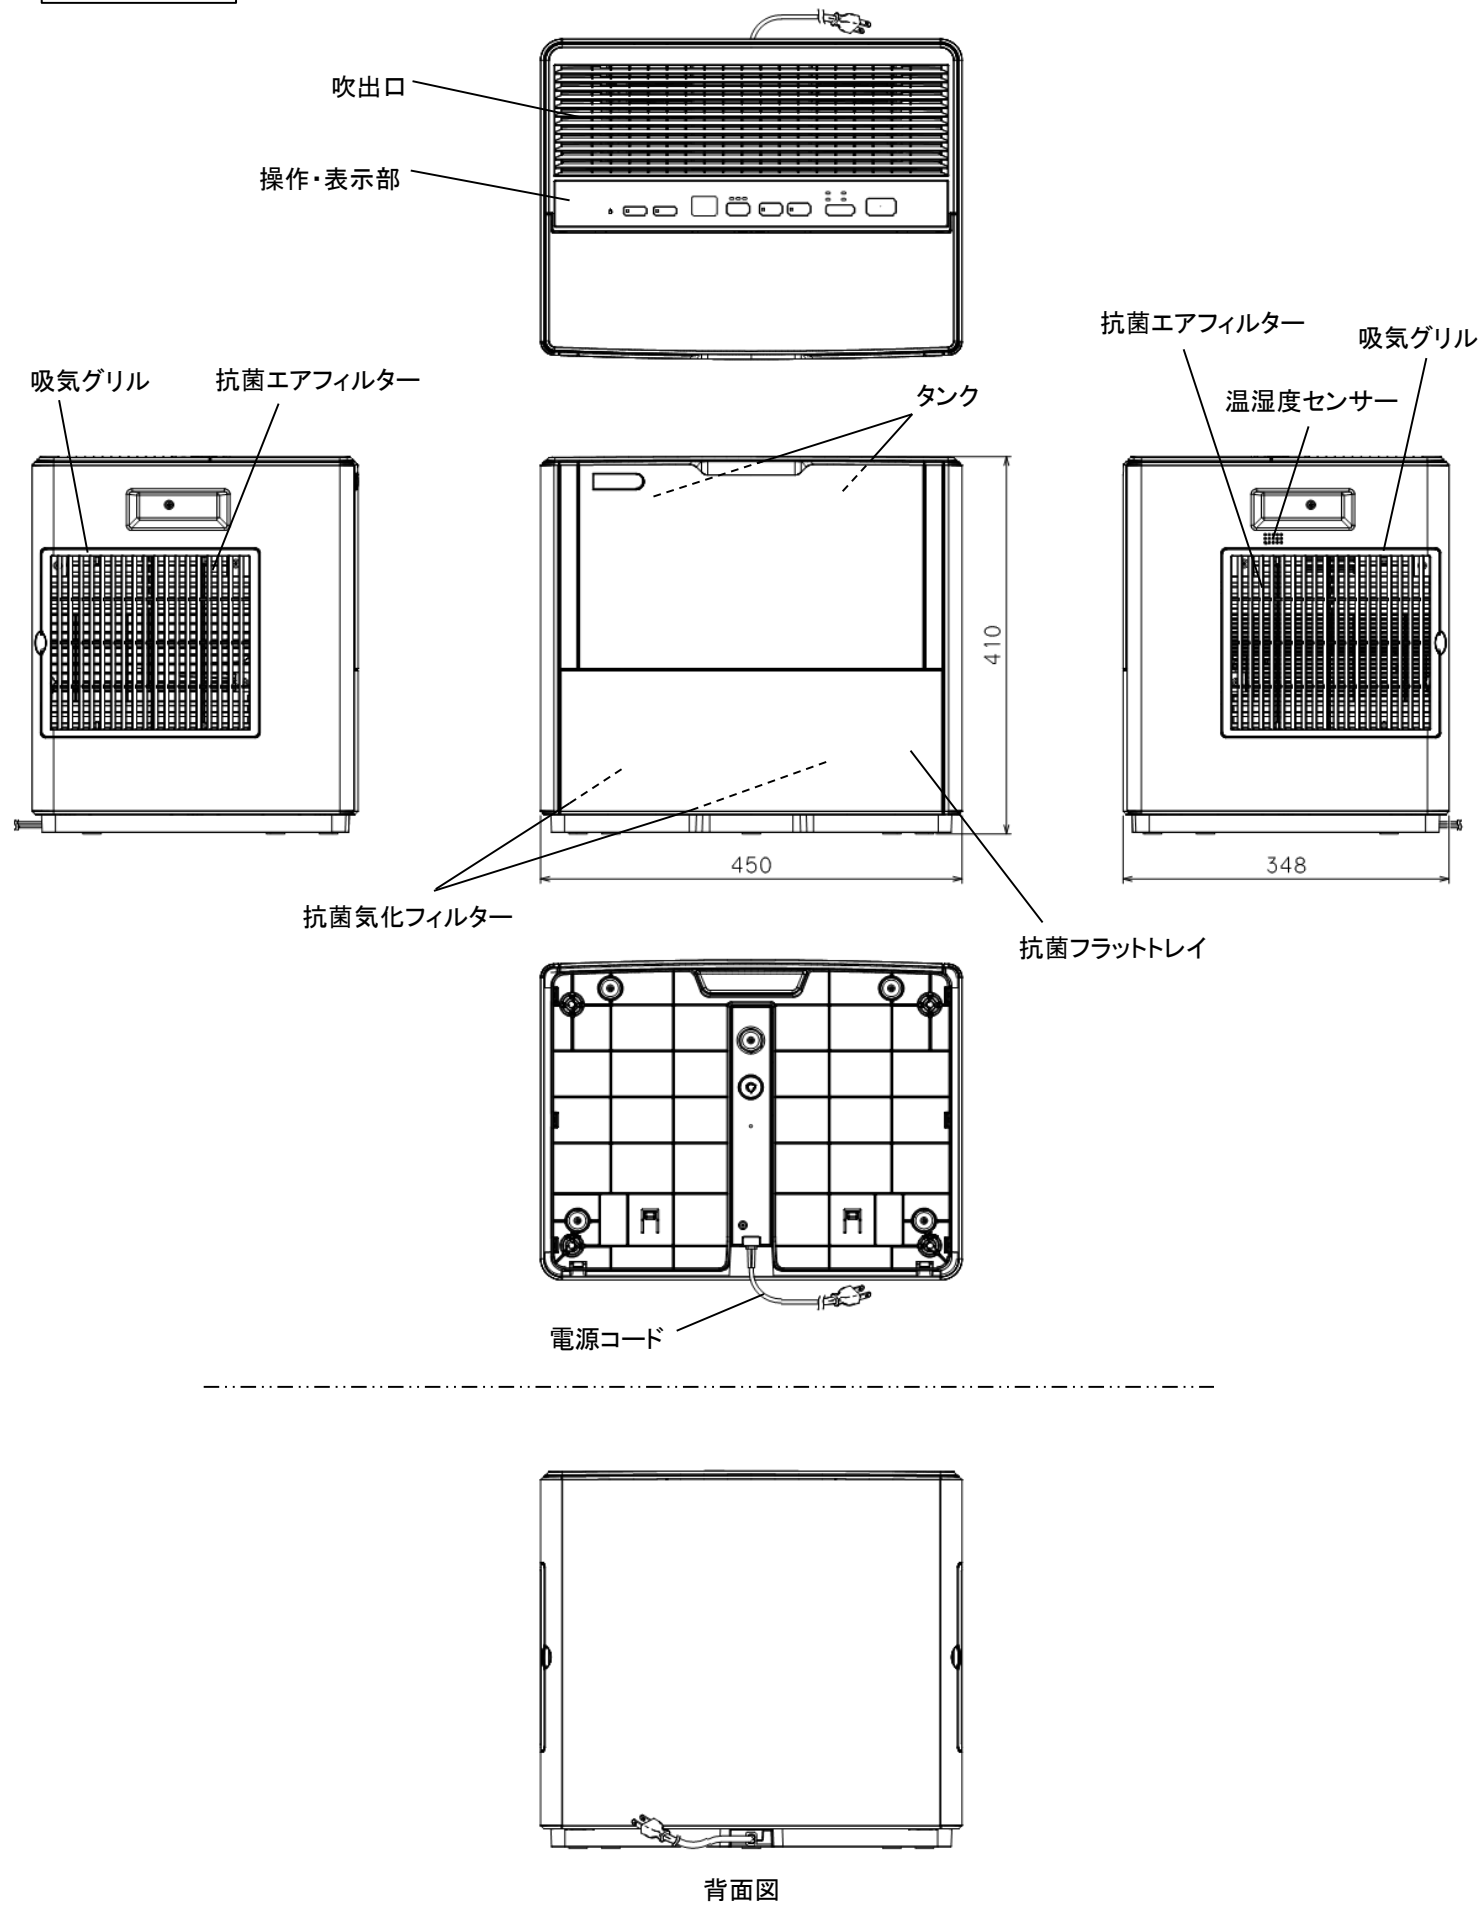

仕様

仕様						
電源電圧及び周波数			AC100V 50／60Hz			
運転モード			標準	静音	eco	のど・肌加湿
消費電力	最大	W	390/390	370/370	42/47	390/390
加湿量	最大 ※1	mL/h	1800	1200	1500	1800
運転音	最大	dB	42	28	42	42
	最小 ※2	dB	15	15	15	28
連続加湿時間 ※1		h	6.7	10.0	8.0	6.7
タンク容量		L	12.0(6.0×2)			
タンク寸法 ※3 (高さ×幅×奥行)(フタ含まず)		mm	349×200×125			
適用床面積	木造和室	畳	30			
	プレハブ洋室		50			
	木造和室	㎡	50			
	プレハブ洋室		82			
寸法 (高さ×幅×奥行)	本体	mm	410×450×348			
	梱包(外寸)		465×544×400			
質量	本体	kg	約9.2			
(電源コード含む)	梱包		約10.5			
電源コード長さ		m	2.0			
電流ヒューズ		A	1A, 8A			
温度ヒューズ	モーター	℃	145			
	ヒーター	℃	133			
安全装置			転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置			

- ※1: 加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
- ※2: 運転最小時の数値は安定維持(連続運転)での最小値とする(間欠運転時は含めない)。
- ※3: 小数点以下切り上げ。

●特徴

抗菌フラットトレイ	抗菌*1加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌気化フィルター	抗菌*2・防カビ*3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。
抗菌エアフィルター	抗菌*4・防カビ*5・抗アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)*6加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。

	* 1	* 2	* 3	* 4	* 5	* 6
試験機関	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	東亜合成株式会社 製品研究所		
試験方法	JIS Z 2801に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	JIS L 1902に準拠	・ハロー試験 ・JIS Z 2911に準拠	サンドイッチELISA法
抗菌・防カビ・抗アレル物質の方法	トレイに抗菌加工	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗アレル物質剤を含浸
抗菌・防カビ・抗アレル物質を行なっている対象部分の名称	抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		抗菌エアフィルター		
試験結果 (試験番号)	PS-HI材料用 99%以上の抑制を確認 (10036260-1) (10036260-3)	99%以上の抑制を確認 (20216048889-1)	抑制を確認 (20216048889-2)	99%以上の抑制を確認 (No.1511NI8) (No.1905N20)	抑制を確認 (No.1511NI8-2) →ハロー試験 (No.C1905N20) →JIS Z 2911に準拠	抑制を確認 (No.A1511NI08-2) (No.A1905N20-3)

製品納入仕様書

名 称	加湿器		
型 名	HD-182		
尺 度	Free	作 成 日	2020年8月3日
単 位	mm		

ダイニチ工業株式会社